



송도 더#퍼스트월드아파트 온도조절기 설치 및 시운전 안내서

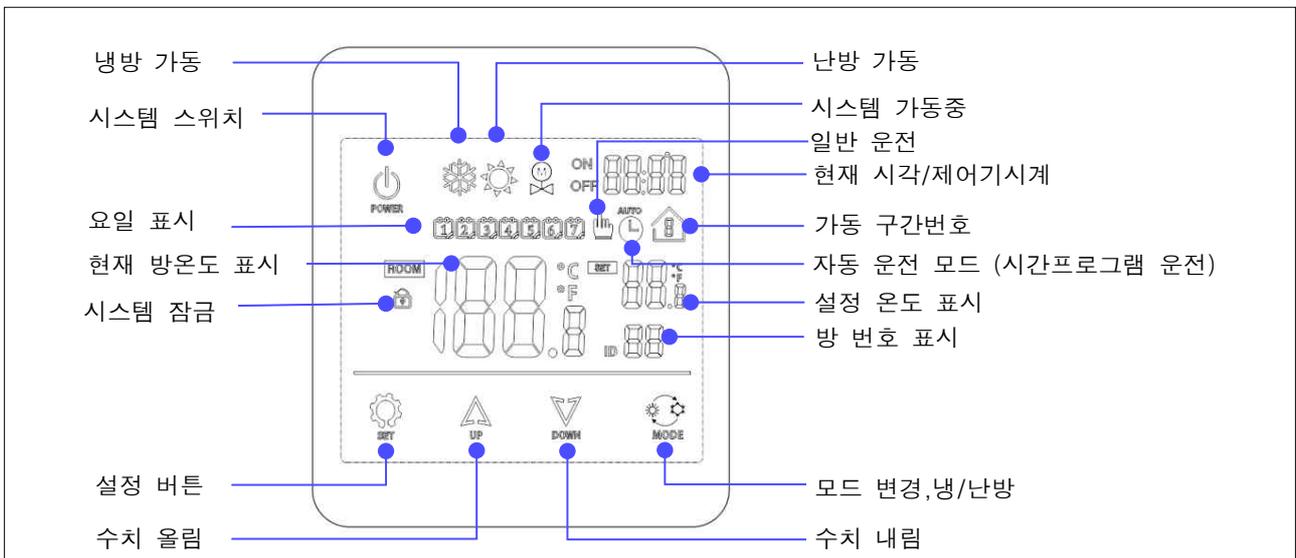

기존 모델: QAX850.1-SD

신 제품 모델: TSR928F.SD/V1

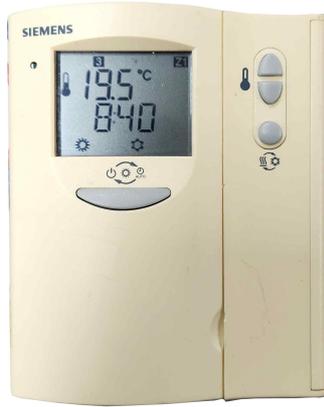

● 신제품 사용방법

1. [POWER] 시스템 스위치 버튼: 3초 이상 꺾 누르면 가동/ 또는 정지 된다.(외출 시 사용)
 2. 운전 모드가 타임스케줄의 [AUTO] 자동운전 모드 인지 [HAND] 일반 모드 인지 확인한다.
 3. 자동 모드가 나타날 경우에는 [SET] 버튼을 3초이상 눌러 일반 모드로 바꾼다.
 4. 온도 설정: 가동 상태에서 [UP] up 또는 [DOWN] down 버튼을 눌러 올리고 내린다,
 5. 냉방/ 난방 바꾸기: [MODE] Mode 버튼을 2 초 이상 반복 누른다
 6. 잠금 장치: [SET] set 버튼과 [UP] up 버튼을 3초이상 누르면 자물쇠 표시가 나타난다. 반복하면 해제가 된다.
 7. [SET] set 버튼 : 설정 변경 또는 선택 확정 후 확인 용
 8. 방 번호 설정: [DOWN] down 버튼과 [MODE] Mode 버튼을 동시에 3초이상 누르면 ID 표시 옆 숫자[06]가 깜박인다.
[UP] 올림 [DOWN] 내림 버튼으로 번호를 바꾼 후 [SET] SET 버튼을 눌렀다 놓는다.
 9. 온도 보정 설정: [POWER] 시스템 버튼과 [MODE] Mode 버튼을 동시에 꺾 5초이상 누르면 [ENG] 모드 진입하는데 중앙에 [0.0] 수치가 나타나며 오른쪽 상부에 1 숫자가 나타나며 깜박인다. 바로 [MODE] mode 버튼을 누르면 [0.0]값이 깜박인다. 이때 [UP] 올림 [DOWN] 내림 버튼으로 편차를 맞추고 [SET] set 버튼을 눌러 빠져온다.
- * 온도 보정은 설치 위치가 부적합한 경우나 어떤 이유에서 온도가 실제 온도보다 높게 또는 낮게 표시되는 경우에 높게 표시 되면 그만큼 (-) 빼고 낮게 표시되면 (+)더하면 된다.
10. ID No(방번호)표시: 방 번호를 표시 하거나 해제 할 수 있다. 7 번과 같은 ENG 모드에서 3번이 깜박일 때 [MODE] mode 버튼을 눌렀다 놓으면 중앙에 OFF 또는 ON 표시되는데 이때 [MODE] [mode] 버튼을 눌렀다 놓으면 OFF 또는 ON 이 깜박이는데 [UP] 올림 [DOWN] 내림 버튼으로 OFF에서 ON 으로 또는 ON에서 OFF 바꾸면 된다.

송도 더샵 퍼스트월드 아파트 실내 냉난방 온도 조절기 교체 방법



가. 기존 제품 철거 방법


기존 제품 모델 : QAX850.1-SD / QAX850.1-SD/CP2




a. 드라이버로 밀면서
b. 본체를 앞으로 당긴다



c. 본체를 당기면서
d. 위로 밀어 올린다



e. 2가닥을 분리한다.
합선(Short) 되지 않도록 주의한다.



f. 백 플레이트를 제거한다




5 선택:방 번호 1



선택:방 1 6 2

g. 방 번호를 확인하여 기록해 둔다,
모델에 따라 설정 방식이 다르다
예로: 1=거실, 2= 안방, 3= 큰방,
4= 작은방, 5= 서재, 6= 놀이방


나. 신 제품 설치 방법

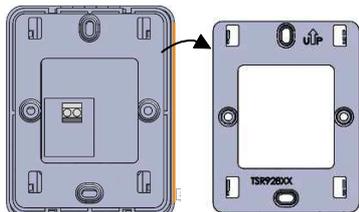


a. 제품 뒤에 부착된 고정판을 분리한다



b. 분리된 고정판을 뒤집어서 벽면에 맞춰본다




c. 벽면 절단 면을 확인한다




d. 상하 2개의 수직 볼트로 고정판을 벽면에 고정시킨다




e. 보조 백판이 필요한 경우 순서대로 벽면에 고정시킨다




◆ 이 단계에서는 전원을 먼저 끈다

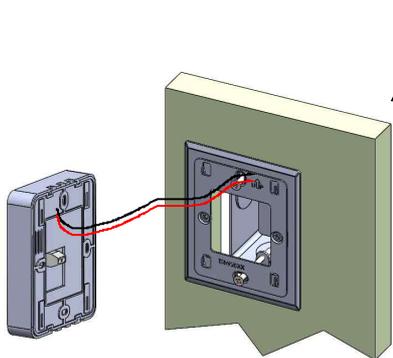

f. 벽내부에서 통신선 2 가닥을 꺼내어 단자에 구별없이 연결한다

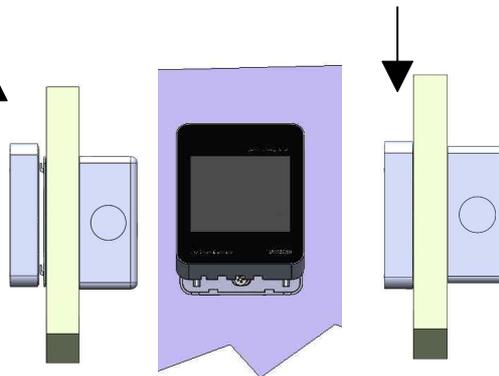

g. 그림과 같이 위로 올려서 위치를 맞춘 뒤에 벽쪽으로 누르며 아래로 밀어 내리면 “딱” 소리가 난다.

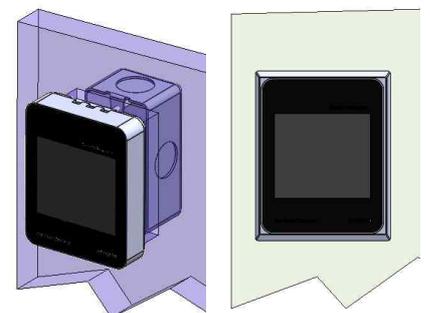

h. 그림과 같이 완전 밀착되도록 하고 수평을 본다

◆ 이제는 전원을 켜다. 그리고 사용자 매뉴얼을 보고 스위치를 키고 방 번호(ID) 를 우선 입력한다.